



## 正誤表

X線CT認定技師講習会テキスト(平成23年8月12日 第1版第1刷発行) 2011年10月24日付版

ページ 行	誤	正	備考
P20 7行目	脳血流量(CBV:cerebral blood volume)	脳血液量(CBV:cerebral blood volume)	
P57 11行目	[1]患者支持位置決め(精度)	[1]患者支持器の位置決め(精度)	
P57 13行目	判定基準は、1mmをこえないこと	判定基準は、±1mmをこえないこと	
P58 4行目	判定基準は2mm以内	判定基準は±1mm±2mm以内	
P156 25行目	図13-4、13-5の記載がない	下記に記載	
P229 3行目	①上腸間膜動脈にカテーテルを挿入し	①上腸間膜動脈にカテーテルを挿入し	

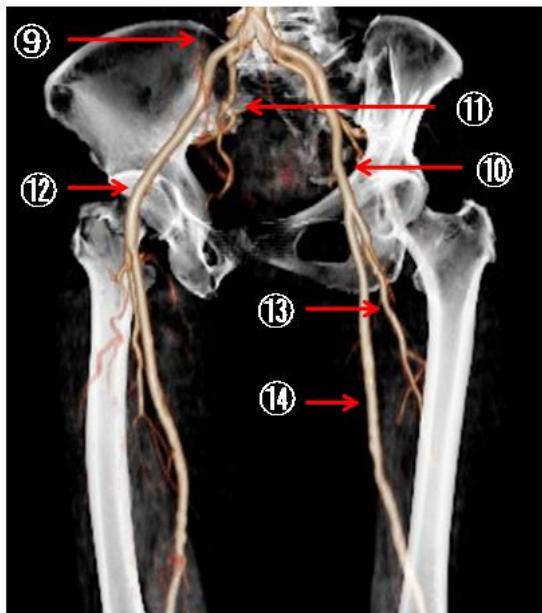

- ⑩ 外腸骨動脈
- ⑪ 内腸骨動脈
- ⑫ 総大腿動脈
- ⑬ 深大腿動脈
- ⑭ 浅大腿動脈

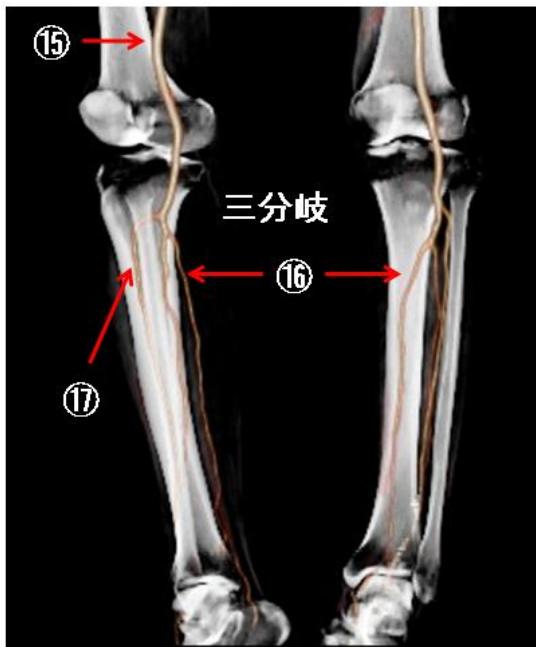

- ⑮ 膝窩動脈
- ⑯ 脛骨動脈(前・後)
- ⑰ 胫骨動脈

図13-4 大動脈正常解剖 3

図13-5 大動脈正常解剖 4